

## 1. Descrição do Produto

Os controladores programáveis da Série Nexo são a solução definitiva para automação industrial e controle de sistemas. Com alta tecnologia embarcada, os produtos da família são capazes de controlar, de forma distribuída e redundante, complexos sistemas industriais, máquinas, linhas de produção de alto desempenho e os mais avançados processos da Indústria 4.0. Moderna e de alta velocidade, a série Nexo utiliza tecnologia de ponta para proporcionar confiabilidade e conectividade, contribuindo para o aumento de produtividade de diferentes negócios.

Compactos, robustos e com alta disponibilidade, os produtos da série possuem excelente desempenho de processamento e possibilidade de expansão de bastidores. Sua arquitetura permite fácil integração com redes de supervisão, controle e de campo, além de redundância de CLPs. Os equipamentos da família também oferecem diagnósticos avançados e troca a quente, minimizando ou eliminando o tempo de parada de manutenção e garantindo um processo de produção contínuo.



Suas principais características são:

- 32 Kbytes de pontos %I e 32 Kbytes de pontos %Q
- Ampla capacidade de memória para aplicação de usuário e dados de usuário
- 7,5 Kbytes de memória retentiva ou persistente
- Processamento de alta velocidade em 32 bits
- Unidade de ponto flutuante
- 1 porta serial
- 1 interface Ethernet no painel frontal
- Serviços de diagnóstico avançado
- Log de mensagens do sistema
- Protocolos OPC DA/UA, IEC 60870-5-104, PROFINET, SNMP e EtherNet/IP
- Sincronismo de relógio via SNTP ou via IEC 60870-5-104
- Recursos de servidor Web
- Fonte de alimentação integrada
- One Touch Diag
- Conformidade com a norma internacional IEC 61131-3
- Relógio de tempo real (RTC)
- Design compacto e moderno
- Livre de partes móveis (ventiladores, resfriadores ativos, etc.)

## 2. Dados de Compra

### 2.1. Itens Integrantes

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

- Módulo NX3005
- Conector 6 terminais com fixação

### 2.2. Código do Produto

Os seguintes códigos devem ser usados para compra do produto:

Código	Descrição
NX3005	UCP com 1 porta Ethernet, 1 canal serial, suporte a expansão de barramento, fonte de alimentação integrada e suporte a páginas Web de usuário

Tabela 1: Código do Produto

## 3. Produtos Relacionados

Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessário:

Código	Descrição
MT8500	MasterTool IEC XE
AL-2600	Derivador e terminador de rede RS-485
AL-2306	Cabo RS-485 p/ rede MODBUS ou CAN
AL-1763	Cabo CMDB9-borneira
NX9202	Cabo RJ45-RJ45 2 m
NX9205	Cabo RJ45-RJ45 5 m
NX9210	Cabo RJ45-RJ45 10 m
NX9404	Conector 6 terminais com fixação
NX9020	Base com 2 posições para montagem em painel
NX9000	Bastidor de 8 Posições
NX9001	Bastidor de 12 Posições
NX9002	Bastidor de 16 Posições
NX9003	Bastidor de 24 Posições
NX9010	Bastidor de 8 Posições Sem Troca a Quente

Tabela 2: Produtos Relacionados

#### Notas:

**MT8500:** MasterTool IEC XE está disponível em quatro diferentes versões: LITE, BASIC, PROFESSIONAL e ADVANCED. Para maiores informações, favor consultar o Manual de Utilização do MasterTool IEC XE - MU299048.

**AL-2600:** Este módulo é utilizado para derivação e terminação de uma rede RS-422/485. Para cada nó da rede, deve existir um AL-2600. Os módulos AL-2600 que estiverem nas extremidades da rede devem ser configurados como terminação, exceto quando há um dispositivo com terminação interna ativa, o restante deve ser configurado como derivação.

**AL-2306:** Cabo blindado de dois pares trançados, sem conectores, para ser utilizado em redes RS-485 ou CAN.

**AL-1763:** Cabo com um conector DB9 macho e terminais para comunicação entre as UCPs da Série Nexo e produtos com bornes padrão RS-485/RS-422.

**NX9202/NX9205/NX9210:** Cabos utilizados para comunicação Ethernet e para interligar módulos expansores de barramento.

**NX9404:** Conector de 6 posições.

**NX9020:** Base com 2 slots para montagem em painel.

## 4. Características Inovadoras

A Série Nexo traz aos usuários diversas inovações na utilização, supervisão e manutenção do sistema. Estas características foram desenvolvidas focando um novo conceito em automação industrial.



**Battery Free Operation:** A Série Nexo não requer nenhum tipo de bateria para manutenção de memória e operação de relógio de tempo real. Esta funcionalidade é extremamente importante porque reduz a necessidade de manutenção do sistema e permite o uso em locais remotos de difícil manutenção. Além disto, esta característica é ambientalmente correta.



**Easy Plug System:** A Série Nexo conta com um exclusivo método para conectar e desconectar bornes de E/S. Estes bornes são facilmente removíveis com um simples movimento e sem ferramentas especiais. Para conectar o borne novamente ao módulo, a tampa frontal auxilia o procedimento de inserção, encaixando o borne ao módulo.



**Multiple Block Storage:** Diversos tipos de memória estão disponíveis nas UCPs da Série Nexo, oferecendo a melhor opção para cada necessidade. Estas memórias são divididas em memórias voláteis e memórias não voláteis. Para uso de memórias voláteis, as UCPs da Série Nexo oferecem variáveis de entrada de representação direta (%I), variáveis de saída de representação direta (%Q), variáveis de memória de representação direta (%M), memória de dados e memória de dados redundantes. Para aplicações que necessitam funcionalidades de memória não volátil, a Série Nexo possibilita a utilização de variáveis de representação direta de memória retentiva (%Q), memória retentiva de dados, variáveis de representação direta de memória persistente (%Q), memória persistente de dados, memória de programa, memória de código fonte, sistema de arquivo na UCP (Doc, pdf, dados) e interface para cartão de memória.



**One Touch Diag:** Esta é uma característica exclusiva dos CPs da Série Nexo. Através deste novo conceito, o usuário pode checar as informações de diagnóstico de qualquer módulo do sistema diretamente no visor gráfico da UCP, mediante apenas um pressionamento no botão de diagnóstico do respectivo módulo. A OTD é uma poderosa ferramenta de diagnóstico que pode ser usada offline (sem supervisor ou programador) e reduz os tempos de manutenção e comissionamento.

**OFD – On Board Full Documentation:** As UCPs da Série Nexo têm a capacidade de armazenar a documentação completa do projeto na sua memória. Este é um recurso interessante para fins de backup e manutenção, já que a informação completa fica armazenada em um único e seguro local.

**ETD – Electronic Tag on Display:** Outra característica exclusiva apresentada pela Série Nexo é o ETD. Esta nova funcionalidade possibilita a verificação da tag de qualquer ponto ou módulo de E/S usado no sistema, diretamente no visor gráfico das UCPs. Juntamente com esta informação, o usuário pode também verificar a descrição. Este é um recurso extremamente útil durante a manutenção e resolução de problemas.

**DHW – Double Hardware Width:** Os módulos da Série Nexo foram projetados para economizar espaço em painéis e nas máquinas. Por esta razão, a Série Nexo oferece duas diferentes larguras de módulos: largura dupla (com ocupação de 2 posições do bastidor) e largura simples (com ocupação de 1 posição do bastidor). Este conceito permite o uso de módulos de E/S compactos, com alta densidade de pontos de E/S, juntamente com módulos complexos, como UCPs, mestres de rede de campo e módulos de fonte de alimentação.

**UCP de Alta Velocidade:** Todas as UCPs desta Série Nexo foram concebidas para fornecer ao usuário um excelente desempenho e atender a uma ampla gama de exigências nas aplicações.



**iF Product Design Award 2012:** A Série Nexo foi vencedora do iF Product Design Award 2012 no grupo industry + skilled trades. Este prêmio é reconhecido internacionalmente como um selo de excelência e qualidade, considerado o Oscar do design na Europa.

## 5. Características do Produto

### 5.1. Características Gerais

	NX3005
<b>Ocupação do bastidor</b>	2 posições sequenciais
<b>Fonte de alimentação integrada</b>	Sim
<b>Ethernet TCP/IP interface local</b>	1
<b>Interface Serial</b>	1
<b>Interface CAN</b>	Não
<b>Porta USB Host</b>	Não
<b>Interface Cartão de Memória</b>	Não
<b>Relógio de tempo real (RTC)</b>	Sim Resolução de 1 ms, máx. variação de 2 segundos por dia.
<b>Cão de guarda</b>	Sim
<b>Indicação de estado e diagnóstico</b>	Visor gráfico LEDs Página Web de Sistema Memória interna da UCP
<b>Linguagens de programação</b>	Texto Estruturado (ST) Diagrama Ladder (LD) Sequenciamento Gráfico de Funções (SFC) Diagrama de Blocos Funcionais (FBD) Gráfico Contínuo de Funções (CFC)
<b>Tipos de tarefas</b>	Cíclica (periódica) Disparada por evento (interrupção de software) Disparada por evento externo (interrupção de hardware) Contínua (execução livre) Disparada por estado (interrupção de software)
<b>Alterações online</b>	Sim
<b>Número máximo de tarefas</b>	16
<b>Número máximo de barramentos de expansão</b>	4
<b>Suporte a redundância de expansão de barra-mento</b>	Sim
<b>Número máximo total de módulos de E/S nos barramentos</b>	64
<b>Número máximo de módulos adicionais de interface Ethernet TCP/IP</b>	1
<b>Suporte a redundância de interfaces Ethernet TCP/IP</b>	Não
<b>Número máximo de redes PROFIBUS-DP (usando módulos mestres PROFIBUS-DP)</b>	1
<b>Suporte a redundância de rede PROFIBUS-DP</b>	Não
<b>Suporte a redundância (half-clusters)</b>	Não
<b>Suporte a troca a quente</b>	Sim
<b>Registro de eventos (SOE)</b>	Não
<b>Protocolo</b>	-
<b>Tamanho máximo da fila de eventos</b>	-

NX3005	
<b>Desenvolvimento de páginas Web (acessíveis através de protocolo HTTP)</b>	Sim
<b>One Touch Diag (OTD)</b>	Sim
<b>Electronic Tag on Display (ETD)</b>	Sim

Tabela 3: Características Gerais

**Notas:**

**Relógio de tempo real (RTC):** O tempo de retenção, tempo em que o relógio de tempo real continuará a atualizar a data e hora após a desenergização da UCP, é 15 dias para operação a 25 °C. Na temperatura máxima do produto o tempo de retenção é reduzido para 10 dias.

**Número máximo de módulos de E/S no barramento:** O número máximo de módulos de E/S refere-se a soma de todos os módulos do barramento local e das expansões.

## 5.2. Normas e Certificações

Normas e Certificações	
<b>IEC</b>	61131-2: Industrial-process measurement and control - Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests  61131-3: Programmable controllers - Part 3: Programming languages
	DNV Type Approval – DNV-CG-0339 (TAA000013D)
<b>CE</b>	2014/30/EU (EMC) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU and 2015/863/EU (ROHS)
<b>UKCA</b>	S.I. 2016 No. 1091 (EMC) S.I. 2016 No. 1101 (Safety) S.I. 2012 No. 3032 (ROHS)
	UL/cUL Listed – UL 61010-1 UL 61010-2-201 (file E473496)
<b>EAC</b>	TR 004/2011 (LVD) CU TR 020/2011 (EMC)

Tabela 4: Normas e Certificações

### 5.3. Memória

	NX3005
<b>Memória de variáveis de entrada de representação direta (%I)</b>	32 Kbytes
<b>Memória de variáveis de saída de representação direta (%Q)</b>	32 Kbytes
<b>Memória de variáveis de representação direta (%M)</b>	16 Kbytes
<b>Memória de variáveis simbólicas</b>	3 Mbytes
<b>Memória de variáveis retentivas ou persistentes</b>	7,5 Kbytes
<b>Memória de dados redundantes total</b>	-
<b>Memória de variáveis de entrada de representação direta (%I)</b>	-
<b>Memória de variáveis de saída de representação direta (%Q)</b>	-
<b>Memória de variáveis de representação direta (%M)</b>	-
<b>Memória de variáveis simbólicas</b>	-
<b>Memória de programa</b>	8 Mbytes
<b>Memória de código fonte (backup)</b>	40 Mbytes
<b>Memória de arquivos de Webvisu</b>	32 Mbytes
<b>Memória de arquivos de usuário</b>	16 Mbytes

Tabela 5: Memória

**Nota:**

**Memória de programa:** A partir da versão 3.40 do MasterTool IEC XE, a memória foi ampliada de 6 MBytes para 8 MBytes.

### 5.4. Protocolos

	NX3005	Interface
<b>Protocolo aberto</b>	Sim	COM1
<b>MODBUS RTU Mestre</b>	Sim	COM1
<b>MODBUS RTU Escravo</b>	Sim	COM1
<b>MODBUS TCP Cliente</b>	Sim	NET1
<b>MODBUS TCP Servidor</b>	Sim	NET1
<b>MODBUS RTU via TCP Cliente</b>	Sim	NET1
<b>MODBUS RTU via TCP Servidor</b>	Sim	NET1
<b>CANopen Mestre</b>	Não	-
<b>CANopen Escravo</b>	Não	-
<b>CAN low level</b>	Não	-
<b>SAE J-1939</b>	Não	-
<b>OPC DA Servidor</b>	Sim	NET1
<b>OPC UA Servidor</b>	Sim	NET1
<b>EtherCAT Mestre</b>	Não	-
<b>SNMP Agente</b>	Sim	NET1
<b>SOE (dados orientados ao evento)</b>	Não	-
<b>IEC 60870-5-104 Servidor</b>	Sim	NET1

	<b>NX3005</b>	<b>Interface</b>
<b>EtherNet/IP Scanner</b>	Sim	NET1
<b>EtherNet/IP Adapter</b>	Sim	NET1
<b>MQTT Cliente</b>	Sim	NET1
<b>SNTP Cliente (para sincronismo do relógio)</b>	Sim	NET1
<b>PROFINET Controller</b>	Sim	NET1
<b>PROFINET Device</b>	Não	-

Tabela 6: Protocolos

**Nota:**

**PROFINET Controller:** Habilitado para uso em rede simples (sem anel) com até 8 dispositivos. Para aplicações maiores, consultar o suporte técnico.

## 5.5. Interface Serial

### 5.5.1. COM 1

<b>COM 1</b>	
<b>Conektor</b>	DB9 fêmea blindado
<b>Interface Física</b>	RS-422 ou RS-485 (dependendo do cabo selecionado)
<b>Direção de Comunicação</b>	RS-422: full duplex RS-485: half duplex
<b>Máx. Transmissores RS-422</b>	11 (1 transmissor e 10 receptores)
<b>Máx. Transmissores RS-485</b>	32
<b>Terminação</b>	Sim (opcional via seleção de cabo)
<b>Taxa de Transmissão</b>	200, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
<b>Isolação</b> <b>Lógica para porta serial</b> <b>Porta serial para terra de proteção <math>\ominus</math></b>	1000 Vac / 1 minuto 1000 Vac / 1 minuto

Tabela 7: Características da Interface Serial COM 1

**Nota:**

**Meio físico:** Dependendo da configuração do cabo usado, é possível escolher o tipo de interface física: RS-422 ou RS-485. A lista dos cabos pode ser encontrada na seção [Produtos Relacionados](#).

**Máx. Transmissores RS-422:** Refere-se ao número máximo de interfaces RS-422 que podem ser usadas no mesmo barramento.

**Máx. Transmissores RS-485:** Refere-se ao número máximo de interfaces RS-485 que podem ser usadas no mesmo barramento.

## 5.6. Interface Ethernet

### 5.6.1. NET 1

NET 1	
<b>Conector</b>	RJ45 fêmea blindado
<b>Auto crossover</b>	Sim
<b>Máximo Comprimento de Cabo</b>	100 m
<b>Tipo de Cabo</b>	UTP ou ScTP, categoria 5
<b>Taxa de Transmissão</b>	10/100 Mbps
<b>Camada Física</b>	10/100 BASE-TX (Full Duplex)
<b>Camada de Enlace</b>	LLC (Controle de Enlace Lógico)
<b>Camada de Rede</b>	IP (Protocolo de Internet)
<b>Camada de Transporte</b>	TCP (Protocolo de Controle de Transmissão) UDP (Protocolo de Datagrama de Usuário)
<b>Diagnósticos</b>	LEDs - verde (velocidade), amarelo (link/atividade)
<b>Isolação</b> <b>Interface Ethernet para lógica e terra</b>	1500 Vac / 1 minuto

Tabela 8: Características da Interface Ethernet NET 1

## 5.7. Características Ambientais

NX3005	
<b>Consumo de corrente no barramento da fonte de alimentação</b>	-
<b>Dissipação</b>	4 W
<b>Temperatura de operação</b>	0 a 60 °C @ 15W 0 a 50 °C @ 20W
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-25 a 75 °C
<b>Umidade relativa de operação e armazenamento</b>	5% a 96%, sem condensação
<b>Revestimento isolante de circuitos eletrônicos</b>	Sim
<b>Índice de proteção</b>	IP 20
<b>Dimensões do produto (L x A x P)</b>	36,00 x 114,63 x 115,30 mm
<b>Dimensões da embalagem (L x A x P)</b>	44,00 x 122,00 x 147,00 mm
<b>Peso</b>	350 g
<b>Peso com embalagem</b>	400 g

Tabela 9: Características Ambientais

**Nota:**

**Revestimento de circuitos eletrônicos:** O revestimento de circuitos eletrônicos protege as partes internas do produto contra umidade, poeira e outros elementos agressivos a circuitos eletrônicos.

## 5.8. Fonte de Alimentação

	Fonte
<b>Tensão de Entrada Nominal</b>	24 Vdc
<b>Potência de saída máxima</b>	15W @ 60 °C 20W @ 50 °C
<b>Corrente de saída máxima</b>	3 A
<b>Tensão de Entrada</b>	19,2 a 30 Vdc
<b>Máxima Corrente de Entrada (in-rush)</b>	30 A
<b>Máxima Corrente de Entrada</b>	1,4 A
<b>Tempo máximo de interrupção da tensão de entrada</b>	10 ms @ 24 Vdc
<b>Isolação</b>	
Entrada para lógica	1000 Vac / 1 minuto
Entrada para terra de proteção 	1500 Vac / 1 minuto
Entrada para terra funcional 	1000 Vac / 1 minuto
<b>Secção do Condutor</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Proteção inversão de polaridade</b>	Sim
<b>Fusível rearmável interno</b>	Sim
<b>Proteção contra curto-circuito na saída</b>	Sim
<b>Proteção contra sobrecorrente</b>	Sim

Tabela 10: Características da Fonte de Alimentação

**Nota:**

**Potência de saída máxima:** Para utilização com potência máxima de saída estendida, algumas condições devem ser respeitadas: uso exclusivo de módulos de E/S Nexo Jet; redução da temperatura ambiente máxima de operação; não realizar troca à quente de módulos de E/S, sob o risco de afetar o funcionamento do sistema; módulos NJ6000, NJ6010 e NJ6100 devem ter revisão AB ou superior.

## 5.9. Desempenho

Instrução	Linguagem	Variáveis	Tempos da Instrução (μs)
<b>1000 Contatos</b>	LD	BOOL	6
<b>1000 Divisões</b>	ST	INT	43
		REAL	81
	LD	INT	43
		REAL	81
<b>1000 Multiplicações</b>	ST	INT	15
		REAL	23
	LD	INT	15
		REAL	23
<b>1000 Somas</b>	ST	INT	15
		REAL	23
	LD	INT	15
		REAL	23
<b>1000 Laços PID</b>	ST	REAL	< 5000

Tabela 11: Tempos de Instrução

## 6. Compatibilidade com Outros Produtos

Para desenvolver uma aplicação para UCPs da Série Nexo, é necessário verificar a versão do MasterTool IEC XE. A tabela a seguir mostra a versão mínima necessária (onde os controladores foram introduzidos) e a respectiva versão de firmware naquele momento:

UCPs da Série Nexo	MasterTool IEC XE	Versão de Firmware
<b>NX3005</b>	2.07 à 2.09	1.6.0.0 à 1.7.17.0
<b>NX3005</b>	3.00 ou superior	1.8.11.0 ou superior

Tabela 12: Compatibilidade com Outros Produtos

Além disso, ao longo do roteiro de desenvolvimento do MasterTool IEC XE, alguns recursos podem ser incluídos (como Blocos Funcionais especiais, etc ...), que podem introduzir um requisito da versão mínima do firmware. Durante o download da aplicação, o MasterTool IEC XE verifica a versão do firmware instalada no controlador e, se não atender ao requisito mínimo, exibirá uma mensagem solicitando atualização. A versão mais recente do firmware pode ser baixada no site da Altus e é totalmente compatível com aplicações anteriores.

## 7. Dimensões Físicas

Dimensões em mm.

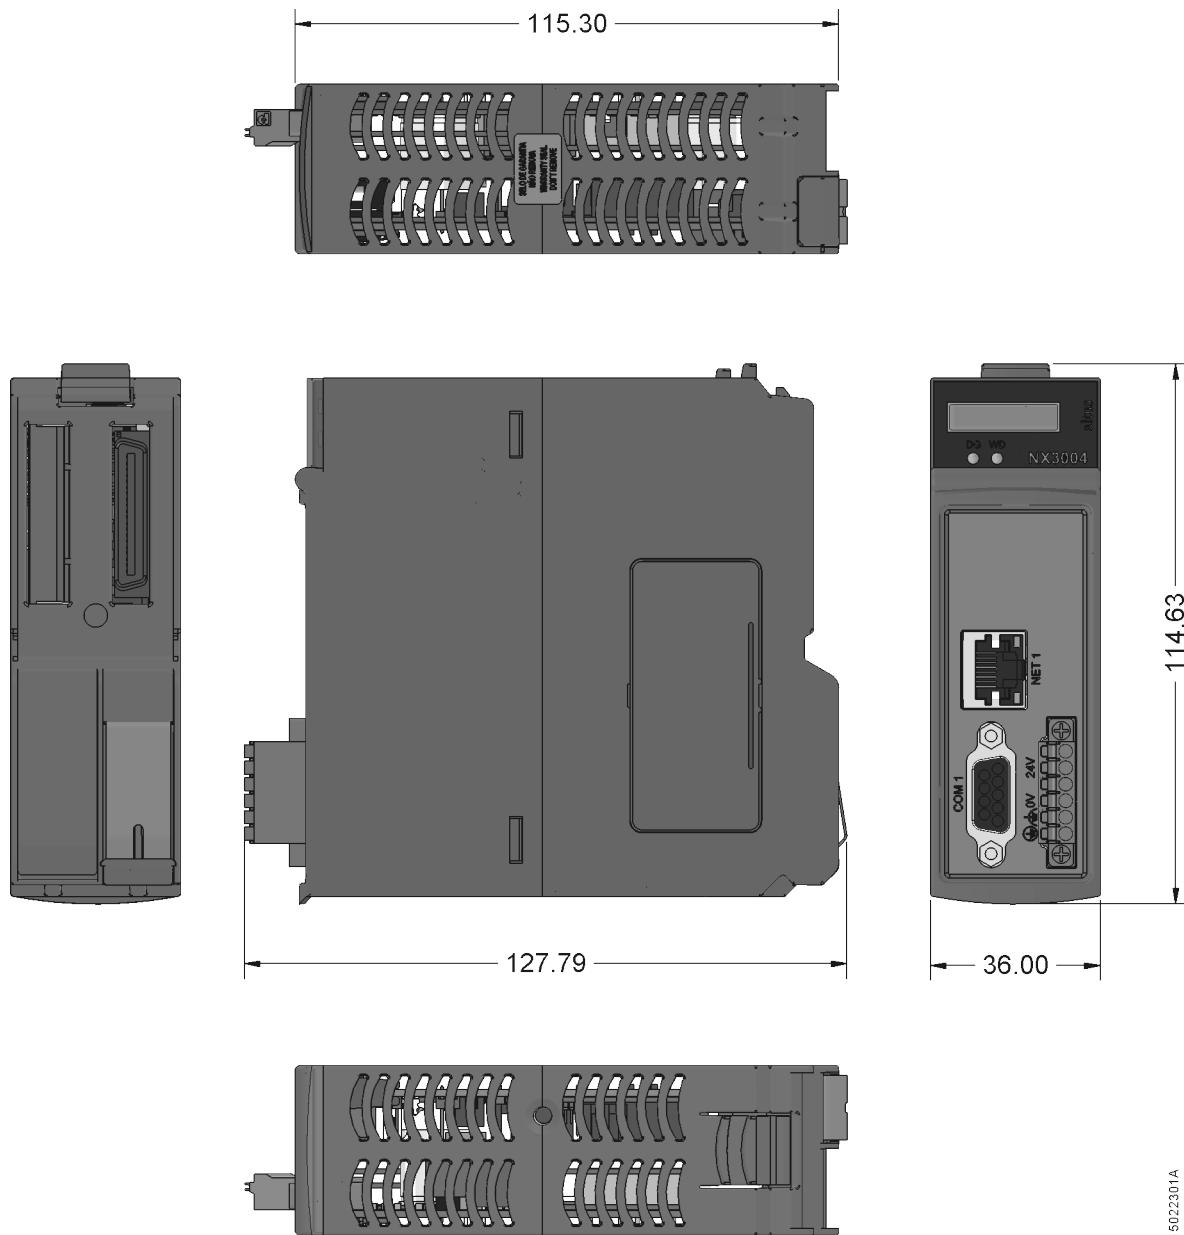


Figura 1: Dimensões Físicas das UCPs NX3004 e NX3005

15022301A

## 8. Instalação

Para correta instalação deste produto se faz necessária a utilização de um bastidor (backplane rack) e a mesma deve ser realizada conforme instruções de instalação mecânica e elétrica que seguem.

### 8.1. Identificação do Produto

Este produto possui algumas partes que devem ser observadas antes de sua instalação e utilização. A figura a seguir identifica cada uma dessas partes.

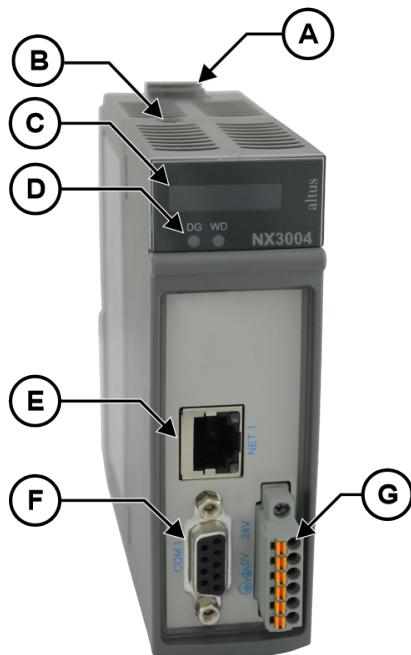


Figura 2: NX3004

- Ⓐ Trava de fixação.
- Ⓑ Botão de diagnóstico.
- Ⓒ Visor de estado e diagnóstico.
- Ⓓ LEDs de diagnóstico e cão-de-guarda.
- Ⓔ Conector RJ45 para comunicação Ethernet.
- Ⓕ Conector DB9 fêmea RS-485/RS-422.
- Ⓖ Conector para alimentação.

O produto possui em sua mecânica uma etiqueta que o identifica e na mesma estão apresentados alguns símbolos cujo significado está descrito a seguir:

Atenção! Antes de utilizar o equipamento e realizar a instalação, leia a documentação.

Corrente contínua.

## 8.2. Instalação Elétrica

A figura abaixo ilustra o diagrama elétrico do produto instalado em um bastidor da Série Nexo. A disposição dos conectores e bornes na figura é meramente ilustrativa.

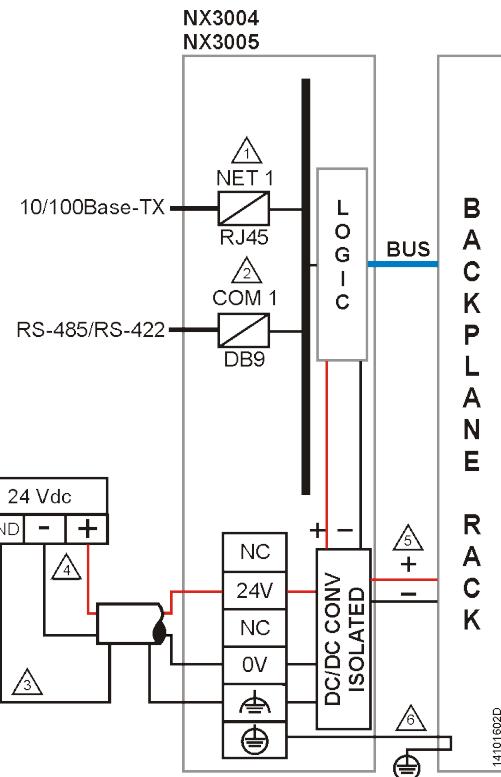


Figura 3: Diagrama Elétrico da UCP NX3004 e NX3005 da Série Nexo

**Notas do Diagrama:**

-  Interface Ethernet padrão 10/100Base-TX para programação, depuração e conexão à rede MODBUS TCP ou outros protocolos.
-  Interface serial padrão RS-485/RS-422 para conexão à rede MODBUS RTU ou outros protocolos. A escolha do tipo de interface física depende do cabo utilizado.
-  O aterramento vindo da fonte de alimentação externa é conectado ao terminal . Utilizar cabos de 0,5 mm<sup>2</sup>.
-  A fonte de alimentação é conectada nos terminais 24V e 0V. Utilizar cabos de 0,5 mm<sup>2</sup>.
-  O módulo alimenta os outros módulos da Série Nexo através da conexão com o bastidor.
-  Terminal terra de proteção.

### 8.3. Montagem Mecânica

Este produto deve estar posicionado na posição 0 do bastidor da Série Nexo. São necessárias duas posições sequenciais, isto significa que este ocupará as posições 0 e 1 de um dado bastidor.

A montagem mecânica deste controlador é descrita no Manual de Utilização UCP NX3005 – MU214105.

**ATENÇÃO**

Produtos com selo de garantia violado não serão cobertos pela garantia.

**CUIDADO**



Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque em um objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

**PERIGO**



Série Nexo pode operar com tensões de até 250 Vac. Cuidados especiais devem ser tomados durante a instalação, que só deve ser feita por técnicos habilitados. Não tocar na ligação da fiação de campo quando em operação.

## 9. Manuais

Para a correta aplicação e utilização, deve ser consultado o Manual de Utilização UCP Série Nexo NX3005 – MU214105.

Para mais detalhes técnicos, configuração, instalação e programação da Série Nexo, consulte a tabela abaixo. Esta tabela é apenas um guia de alguns documentos relevantes que podem ser úteis durante o uso, manutenção e programação dos controladores da Série Nexo. A tabela completa e atualizada contendo todos os documentos da Série Nexo pode ser encontrada no Manual de Utilização Série Nexo – MU214000.

Código	Descrição	Idioma
<b>CE114000</b>	Nexo Series – Technical Characteristics	Inglês
<b>CT114000</b>	Série Nexo – Características Técnicas	Português
<b>CE114104</b>	NX3005 Technical Characteristics	Inglês
<b>CT114104</b>	Características Técnicas NX3005	Português
<b>CE114700</b>	Nexo Series Backplane Racks Technical Characteristic	Inglês
<b>CT114700</b>	Características Técnicas dos Bastidores da Série Nexo	Português
<b>CE114810</b>	Nexo Series Accessories for Backplane Rack Technical Characteristics	Inglês
<b>CT114810</b>	Características Técnicas Acessórios para Bastidor Série Nexo	Português
<b>CE114902</b>	Nexo Series PROFIBUS-DP Master Technical Characteristics	Inglês
<b>CT114902</b>	Características Técnicas do Mestre PROFIBUS-DP da Série Nexo	Português
<b>CE114903</b>	Nexo Series Ethernet Module Technical Characteristics	Inglês
<b>CT114903</b>	Características Técnicas Módulo Ethernet Série Nexo	Português
<b>CE114908</b>	NX5110 and NX5210 PROFIBUS-DP Heads Technical Characteristics	Inglês
<b>CT114908</b>	Características Técnicas Interfaces Cabeça PROFIBUSDP NX5110 e NX5210	Português
<b>MU214600</b>	Nexo Series User Manual	Inglês
<b>MU214000</b>	Manual de Utilização Série Nexo	Português
<b>MU214617</b>	NX3005 CPU User Manual	Inglês
<b>MU214105</b>	Manual de Utilização UCP NX3005	Português
<b>MU299609</b>	MasterTool IEC XE User Manual	Inglês
<b>MU299048</b>	Manual de Utilização MasterTool IEC XE	Português
<b>MP399609</b>	MasterTool IEC XE Programming Manual	Inglês
<b>MP399048</b>	Manual de Programação MasterTool IEC XE	Português
<b>MU214601</b>	NX5001 PROFIBUS DP Master User Manual	Inglês
<b>MU214001</b>	Manual de Utilização Mestre PROFIBUS-DP NX5001	Português
<b>MU214608</b>	Nexo PROFIBUS-DP Head Utilization Manual	Inglês
<b>MU214108</b>	Manual de Utilização da Cabeça PROFIBUS-DP Nexo	Português
<b>MU214603</b>	Nexo Series HART Manual	Inglês
<b>MU214606</b>	MQTT User Manual	Inglês
<b>MU214609</b>	OPC UA Server for Altus Controllers User Manual	Inglês
<b>MU214610</b>	Advanced Control Functions User Manual	Inglês
<b>MU214621</b>	Nexo Series PROFINET Manual	Inglês
<b>MU223603</b>	IEC 60870-5-104 Server Device Profile Document	Inglês
<b>NAP151</b>	Utilização do Tunneller OPC	Português

Tabela 13: Documentos Relacionados