


PROFIBUS-DP Master Module

Guia de Instalação – NX5001

Installation Guide

Guía de Instalación

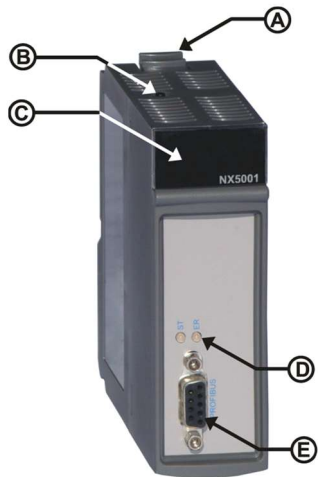


Legenda / Legend / Leyenda

- A** Trava de fixação
Fixing lock
Presilla de fijación
- B** Botão de Diagnóstico
Diagnostic Switch
Tecla de Diagnóstico
- C** Visor de estado e diagnóstico
Status and diagnostic display
Pantalla de estado y diagnóstico
- D** LEDs de diagnóstico da rede PROFIBUS
PROFIBUS fieldbus diagnostic LEDs
LEDs de diagnóstico de la red PROFIBUS
- E** Conector DB9 fêmea para rede PROFIBUS
Female DB9 connector for PROFIBUS fieldbus
Conector DB9 hembra para comunicación PROFIBUS

Legenda / Legend / Leyenda

- 1** O pino 1 do conector DB9 está conectado ao perfil metálico do bastidor.
The pin 1 of the DB9 connector is connected to the backplane rack frame.
El pin 1 del conector DB9 está conectado a lo cuadro metálico del bastidor.
- 2** Utilizar cabo AL-2303 para rede PROFIBUS. Utilizar o conector AL-2602 para terminação da rede ou conector AL-2601 para derivação da rede.
Use AL-2303 cable to connected PROFIBUS fieldbus. Use AL-2602 connector for fieldbus termination or AL-2601 connector for fieldbus derivation.
Utilizar cable AL-2303 para red PROFIBUS. Utilizar el conector AL-2602 para terminación de la red o el conector AL-2601 para derivación de la red.
- 3** O módulo é aterrado através dos bastidores da Série Nexto.
The module is grounded through the Nexto Series backplane racks.
El módulo es conectado a la tierra a través de los bastidores de la Serie Nexto.
- 4** A alimentação do módulo é proveniente da conexão ao bastidor, não necessitando de conexões externas.
The module power supply is derived from the connection to the backplane rack, not requiring external connections.
La alimentación del módulo se deriva de la conexión con el bastidor, que no requieren conexiones externas.

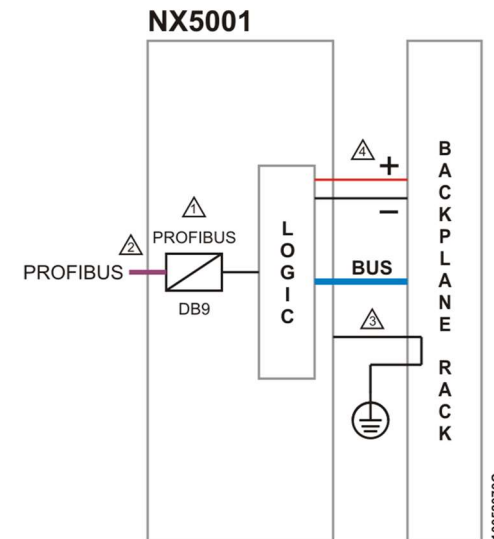

altus

www.altus.com.br
02.888.798-0 Rev. G

Características:

Consumo de corrente na fonte de alimentação do bastidor: 400 mA

Instalação:

Ocupação no bastidor: 2 posições sequenciais
O módulo é aterrado pelos bastidores da Série Nexto

Principais Produtos Relacionados:

AL-2303 – Cabo Rede PROFIBUS Tipo A
AL-2601 – Conector Derivador para Rede PROFIBUS
AL-2602 – Conector Terminador para Rede PROFIBUS

Atenção:

Produtos com selo de garantia violado não serão cobertos pela garantia.



Maiores informações sobre a programação ou instalação, consulte suas Características Técnicas (CT114902) e o Manual de Utilização (MU214001) disponíveis no site da Altus.

Features:

Current consumption from backplane rack power supply: 400 mA

Installation:

Backplane rack occupation: 2 slots
The module is grounded by the Nexto Series backplane racks

Main Related Products:

AL-2303 – PROFIBUS Cable Type A
AL-2601 – PROFIBUS Connector
AL-2602 – PROFIBUS Terminator Connector

Warning:

Products with broken warranty seal are not covered in warranty.



For further information about programming or installation, see the Product Datasheet (CE114902) or the Utilization Manual (MU214601) available on Altus website.

Características:

Consumo de corriente en la fuente del bastidor: 400 mA

Instalación:

Ocupación del bastidor: 2 posiciones
El módulo es conectado a la tierra por los bastidores de la Serie Nexto

Principales Productos Relacionados:

AL-2303 – Cable de Red PROFIBUS tipo A
AL-2601 – Conector Derivador para Red PROFIBUS
AL-2602 – Conector Terminador para Red PROFIBUS

Advertencia:

Los productos con sello de garantía roto no están cubiertos por la garantía.



Mayores informaciones sobre la programación o instalación, consulte sus Características Técnicas (CS114902) y el Manual de Utilización (MU214601), disponibles en la página web de Altus.

Cuidados:

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque em um objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.



A Série Nexto pode operar com tensões de até 250 Vac. Cuidados especiais devem ser tomados durante a instalação, que só deve ser feita por técnicos habilitados. Não tocar na ligação da fiação de campo quando em operação.

Cautions:

The device is sensitive to static electricity (ESD). Always touch in a metallic grounded object before handling it.



Nexto Series can operate with voltage up to 250 Vac. Special care must be taken during the installation, which should only be done by qualified technical personnel. Do not touch on the wiring field when in operation.

Cuidados:

Dispositivo sensible a la electricidad estática. Siempre toque en un objeto metálico aterrizado antes de manosearlo.



La Serie Nexto puede funcionar con tensiones de hasta 250 Vac. Cuidados especiales deben ser tomados durante la instalación, que sólo debe ser hecha por técnicos habilitados. No tocar en la conexión del hilado de campo en operación.